

[異常時通報連絡の公表文（様式 1 - 1）]

伊方 3 号機 純水装置建屋火災受信機盤の不具合について

R 2. 2. 10
原子力安全対策推進監
(内線 2352)

[異常の区分]

国への法律に基づく報告対象事象		有 ・ 無 [評価レベル -]
県の公表区分		A ・ B ・ C
外部への放射能の放出・漏えい		有 ・ 無 [漏えい量 -]
異常の概要	発生日時	令和 2 年 1 月 1 1 日 2 1 時 4 5 分
	発生場所	1 号 ・ 2 号 3 号 ・ 共用設備
		管理区域内 ・ 管理区域外
種 類	<ul style="list-style-type: none"> ・ 設備の故障、異常 ・ 地震、人身事故、その他 	

[異常の内容]

1 月 11 日(土)22 時 35 分、四国電力(株)から、伊方発電所の異常に係る通報連絡がありました。その概要は、次のとおりです。

- 1 伊方発電所 3 号機第 15 回定期検査中のところ、1 月 11 日(土)21 時 45 分、3 号機中央制御室の火災受信機盤に純水装置建屋内火災受信機盤の異常が表示された。
- 2 現在詳細を調査中である。
- 3 本事象による環境への放射能の影響はない。

[復旧状況等]

1 月 12 日(日)14 時 42 分、四国電力(株)から、復旧状況等について、次のとおり連絡がありました。

- 1 調査の結果、火災受信機の制御カードの不具合であることを確認した。
- 2 その後、制御カードの取り替えを行い、1 月 12 日(日)13 時 55 分に通常状態に復旧した。
- 3 なお、純水装置建屋内において火災は確認されておらず、火災受信機盤復旧までの間、監視人を配置し火災のないことを確認していた。
- 4 今後、原因を詳細調査する。

県では、原子力センターの職員を伊方発電所に派遣し、現場の状況等を確認しております。

(伊方発電所及び周辺の状況)

[事象発生時の状況]

原子炉の運転状況	1 号機	廃止措置中
	2 号機	平成 30 年 5 月 23 日運転終了(第 23 回定期検査中)
	3 号機	運転中 ・ 停止中
発電所の排気筒・放水口モニタ値の状況		通常値 ・ 異常値
周辺環境放射線の状況		通常値 ・ 異常値

(参考)

1 国への法律に基づく報告対象事象

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に基づき、国（原子力規制委員会原子力規制庁等）に対し、一定レベル以上の事故・故障等を報告することが義務付けられている。

国への法律に基づく報告対象事象に該当すれば、国際原子力機関が定めた評価尺度に基づき、7から評価対象外までの9段階の評価レベルが示されるので、異常の程度を判断する目安となる。評価対象外以下のものについては、安全に関係しない事象とされている。

2 県の公表区分

区分	内 容
A	○安全協定書第11条第2項第1号から第10号までに掲げる事態 （放射能の放出、原子炉の停止、出力抑制を伴う事故・故障、国への報告対象事象 等） ○社会的影響が大きくなるおそれがあると認められる事態 （大きな地震の発生、救急車の出動要請、異常な音の発生 等） ○その他特に重要と認められる事態
B	○管理区域内の設備の異常 ○発電所の運転・管理に関する重要な計器の機能低下、指示値の有意な変化 ○原子炉施設保安規定の運転上の制限が一時的に満足されないとき ○その他重要と認められる事態
C	○区分A，B以外の事項

3 管理区域内・管理区域外

その場所に立ち入る人の被ばく管理等を適切に実施するため、一定レベル（3月間に1.3ミリシーベルト）を超える被ばくの可能性がある区域を法律で管理区域として定めている。原子炉格納容器内や核燃料、使用済燃料の貯蔵場所、放射能を含む一次冷却水の流れている系統の範囲、液体、気体、固体状の放射性廃棄物を貯蔵、処理廃棄する場所等が管理区域に該当する。

異常発生場所が管理区域の内か外かによって、異常の程度を判断する目安となる。


伊方発電所情報 (お知らせ)

発信年月日	令和 2年 1月11日 (土) 22時 35分		
発信者	伊方発電所 水口		
当 該 機	号機 <small>(定格出力)</small>	1号機	2号機
	発生時 状況	廃止措置中	平成30年5月23日 運転終了(第23回 定期検査中)
		<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">3号機 (890MW)</div>	
		1.出力—MWにて (通常運転・調整運転・出力上昇・出力降下)中 2.第15回 定期検査中	
発生状況 概要	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">設備トラブル</div> ・ 人身事故 ・ 地震 ・ その他		
	1. 発生日時： 1月11日 21時 45分 2. 場 所： 伊方発電所 3号機 純水装置建屋 3. 状 況： 伊方発電所3号機第15回定期検査中のところ、純水装置建屋内 火災受信機盤にて装置の異常を示す信号が発信しました。 現在詳細を調査中です。 本事象による環境への放射能の影響はありません。		
運転状況	1号機：廃止措置中 2号機：平成30年5月23日運転終了(第23回定期検査中) 3号機：(通常運転・調整運転・出力上昇・出力降下・ <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">定検停止</div>)中		
備考			

伊方発電所情報 (お知らせ、第2報)


発信年月日	令和 2年 1月12日 (日) 14時 42分		
発信者	伊方発電所 池田		
当 該 機	号機 (定格出力)	1号機	2号機
	発生時 状況	廃止措置中	平成30年5月23日 運転終了(第23回 定期検査中)
		<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">3号機 (890MW)</div>	
		1.出力 MWにて (通常運転・調整運転・出力上昇・出力降下)中 2.第15回 定期検査中	
発生状況 概要	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">設備トラブル</div> ・ 人身事故 ・ 地震 ・ その他		
	<p>1. 発生日時： 1月11日 21時 45分</p> <p>2. 場 所： 伊方発電所 3号機 純水装置建屋 (管理区域外)</p> <p>3. 状 況：</p> <p style="margin-left: 40px;">伊方発電所3号機第15回定期検査中のところ、純水装置建屋内火災受信機盤にて装置の異常を示す信号が発信しました。 現在詳細を調査中です。 本事象による環境への放射能の影響はありません。 【第1報にてお知らせ済み】</p> <p style="margin-left: 40px;">調査の結果、制御カードの不具合であることを確認しました。 その後、制御カードの取り替えを行い、1月12日13時55分に通常状態に復旧しました。 なお、発電所内において火災は発生しておらず、火災受信機盤復旧までの間、監視人を配置し火災のないことを確認していました。 今後、原因を詳細調査します。</p>		
運転状況	1号機：廃止措置中 2号機：平成30年5月23日運転終了 (第23回定期検査中) 3号機：(通常運転・調整運転・出力上昇・出力降下・ <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 1px;">定検停止</div>) 中		
備 考			

3号純水装置 火災受信機盤 概略図

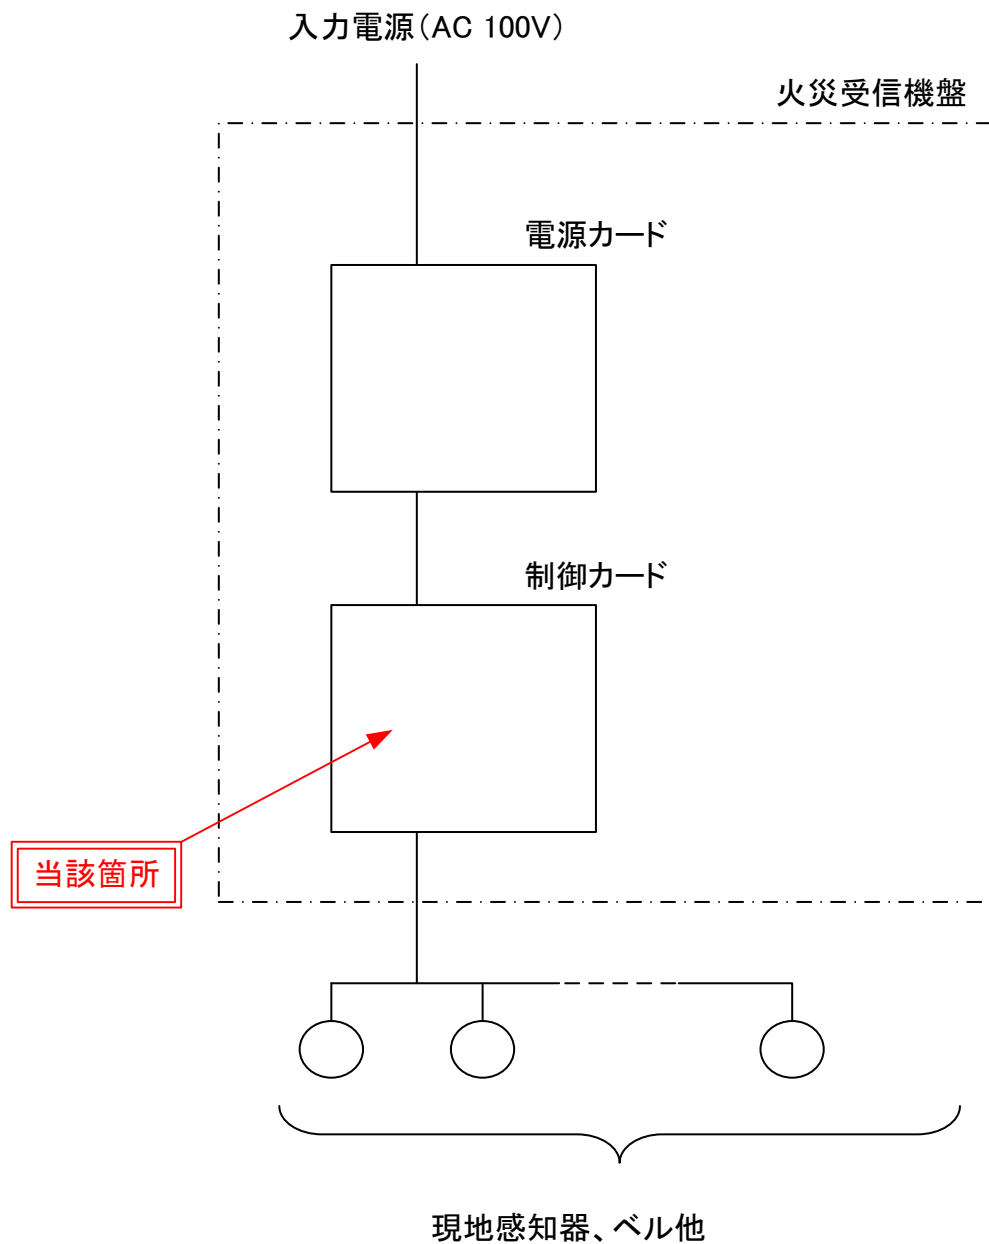


伊方発電所 基本系統図

今回公表

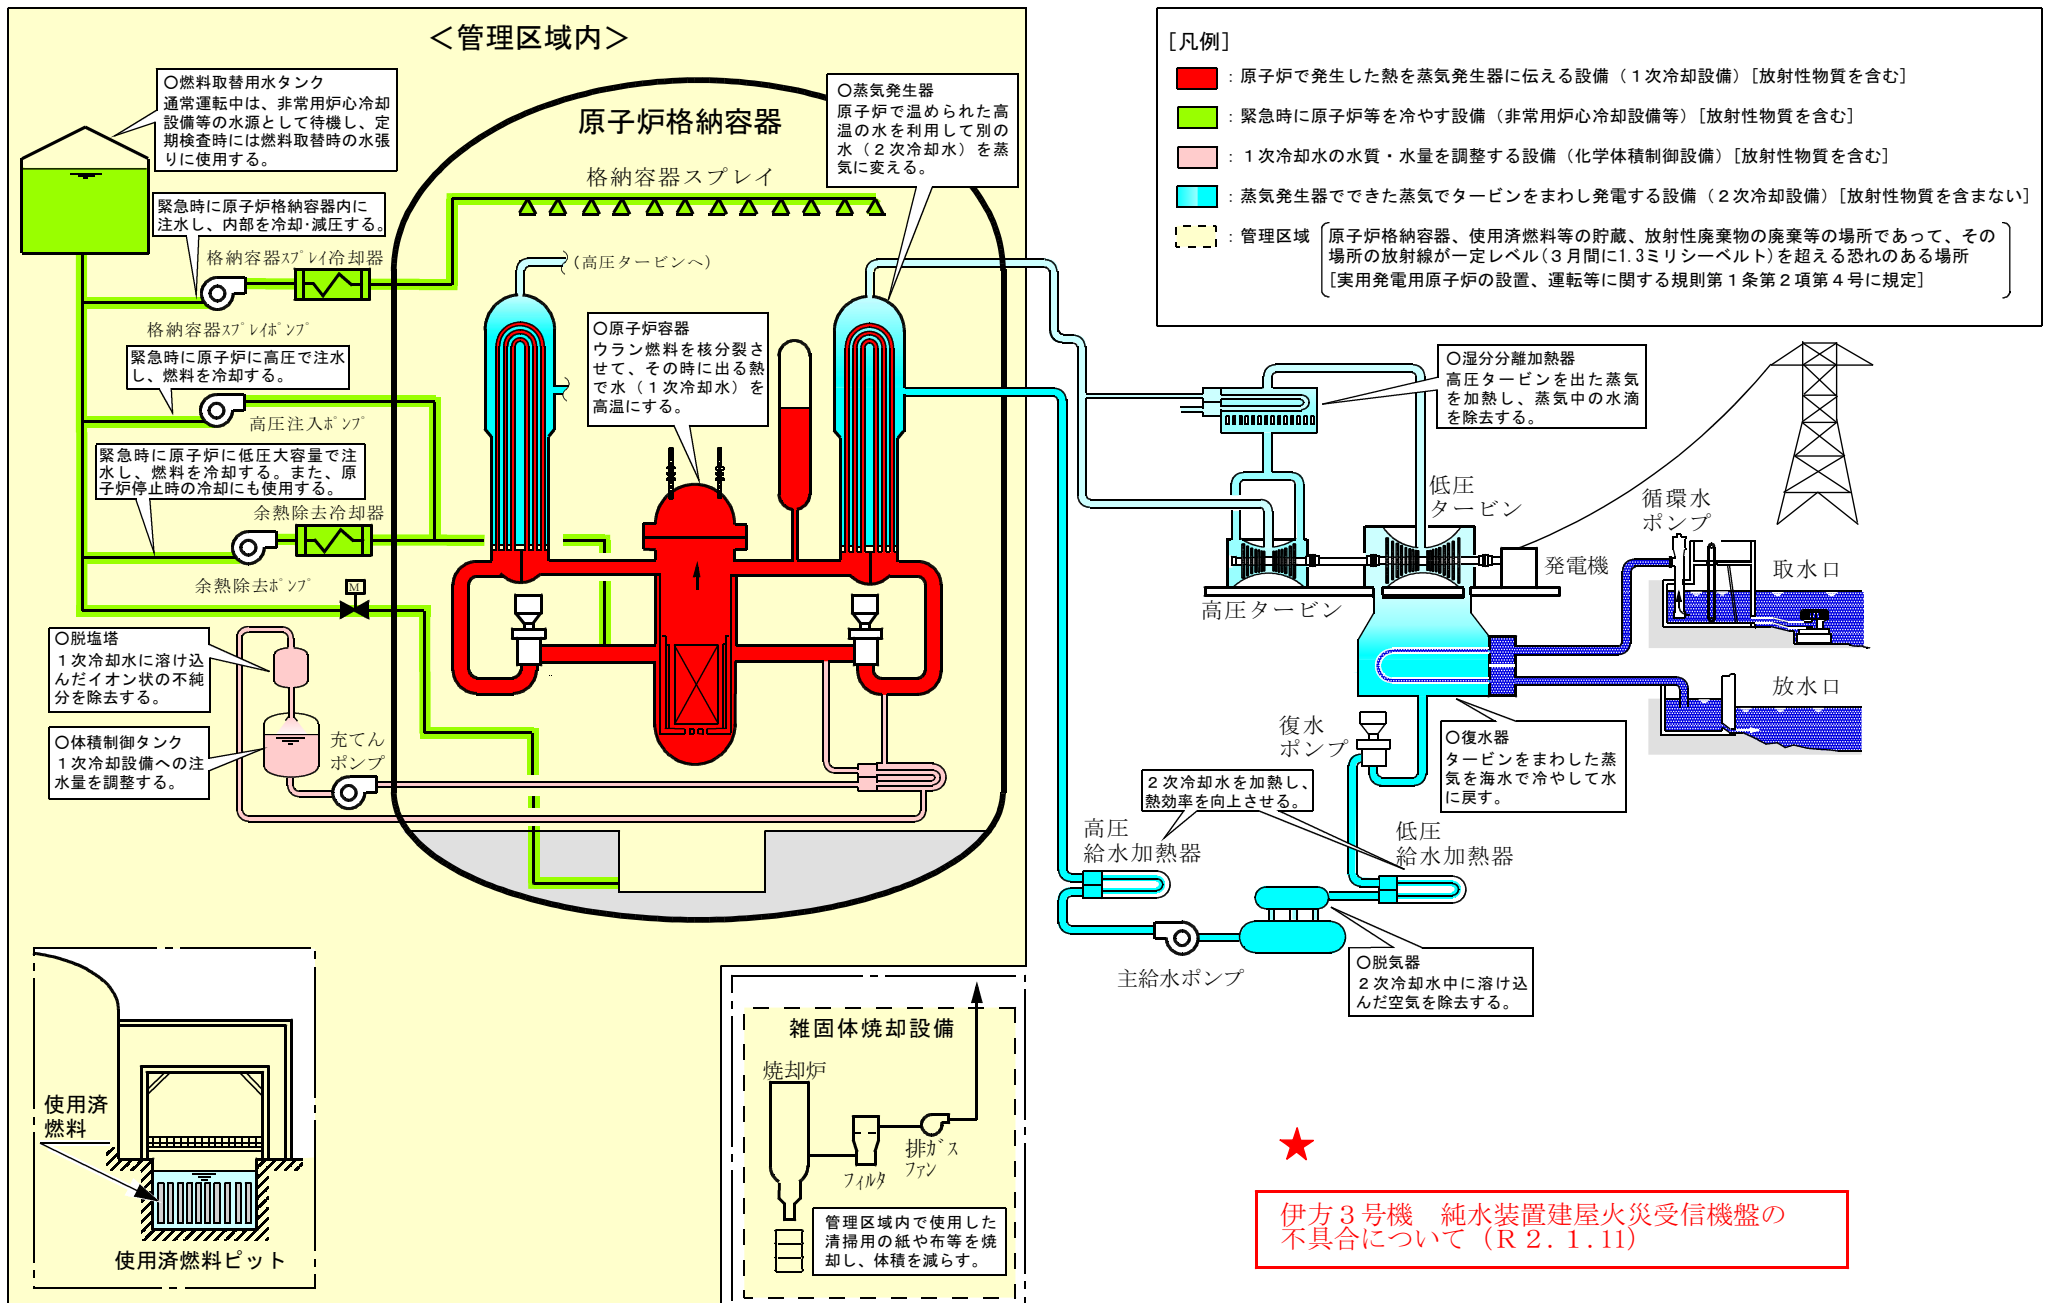

★
伊方3号機 純水装置建屋火災受信機盤の不具合について (R2.1.11)


伊方3号機 中央制御室 火災受信機盤（発生時）

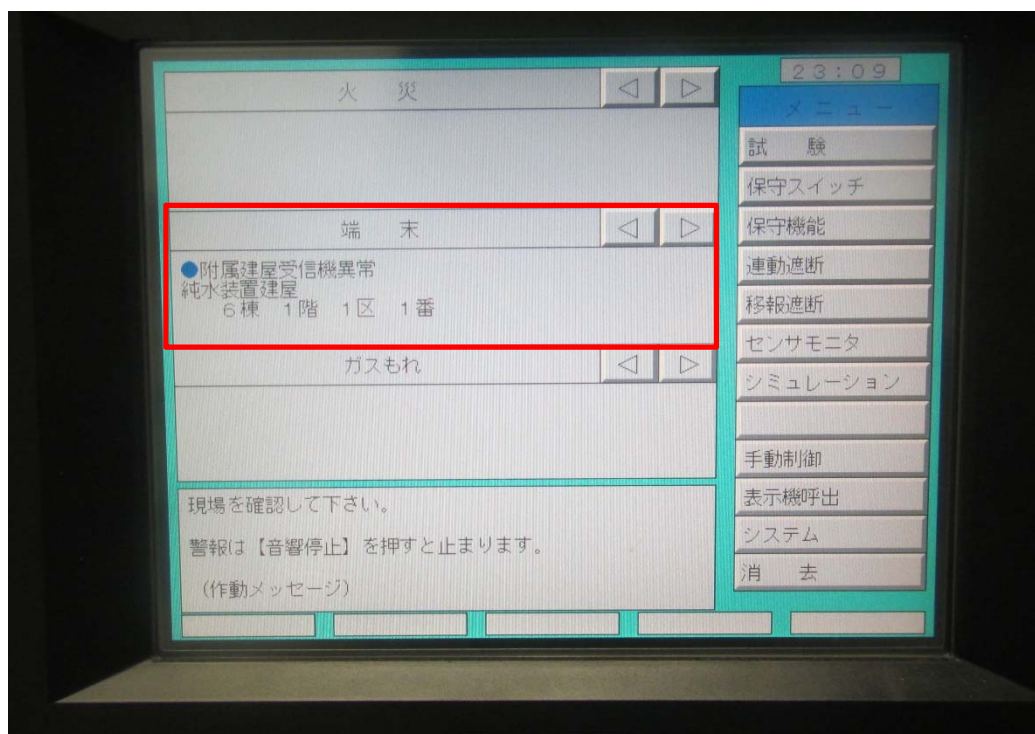

伊方3号機 純水装置建屋内 火災受信機盤（発生時）



伊方3号機 純水装置建屋内 火災受信機盤内部（復旧時）

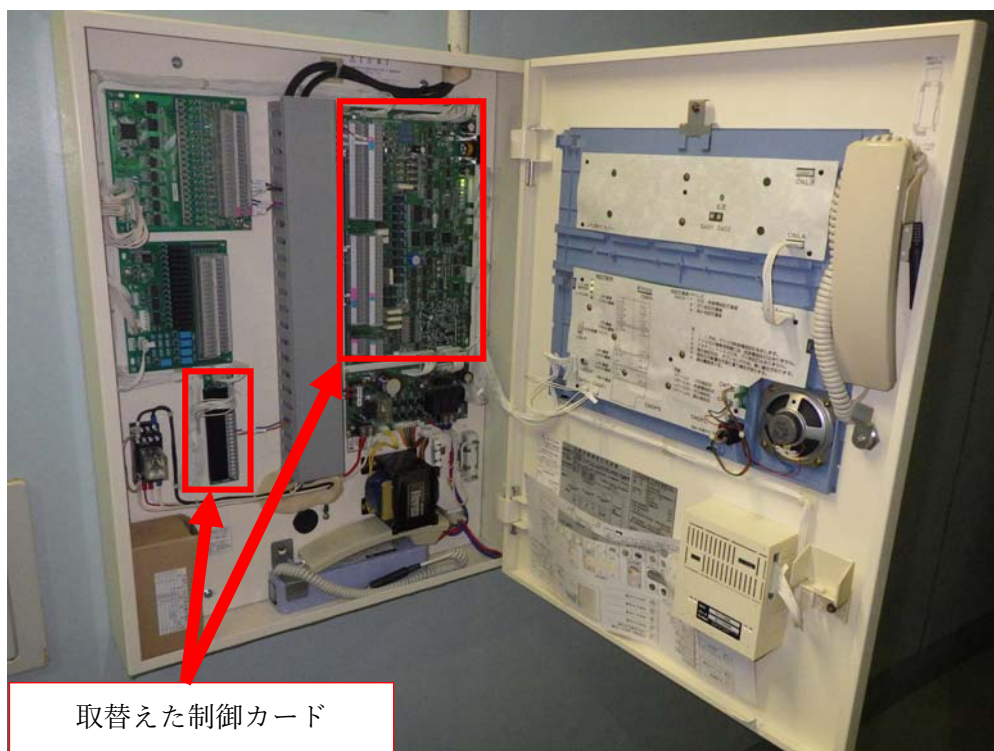

伊方3号機 純水装置建屋内 火災受信機盤（復旧時）



用語解説

○純水装置

プラントで使用する純水（不純物を除去した水）を製造する装置。

○制御カード

火災感知器および発信機（消火栓押釦）の動作信号を受信し、現場火災受信機での表示、ベルの鳴動及び中央制御室の総合監視盤への警報発信などの火災報知の一連の処理を行う基板

○電源カード

所内交流電源及び蓄電池からの電源を純水装置建屋の火災受信機の駆動用電源としてカード類に分配する基板

周辺環境放射線調査結果

(県環境放射線テレメータ装置により確認)

令和2年1月11日(土)

(単位: ナノグレイ/時)

測定局	時刻	測定値(シンチレーション検出器)					平常の変動幅の最大値	
		21:30	21:40	21:50	22:00	22:10	降雨時	降雨時以外
愛媛県	モニタリングステーション(九町越)(更新)	17	17	18	17	17	44 [*]	18 [*]
	モニタリングポスト伊方越(更新・移設)	19	19	19	19	19	52 [*]	20 [*]
	モニタリングポスト湊浦(更新・移設)	25	24	24	25	24	44 [*]	25 [*]
	モニタリングポスト川永田(更新・移設)	26	25	25	25	26	50 [*]	26 [*]
	モニタリングポスト九町(更新・移設)	34	34	34	34	34	53 [*]	35 [*]
	モニタリングポスト大成(更新)	14	14	14	14	14	39 [*]	16 [*]
	モニタリングポスト豊之浦(更新)	24	25	25	25	24	51 [*]	26 [*]
	モニタリングポスト加周(更新)	26	26	26	26	26	57 [*]	28 [*]
四国電力(株)	モニタリングステーション	17	16	17	16	16	39	18
	モニタリングポストNo.1	17	17	17	17	17	41	18
	モニタリングポストNo.2	14	15	15	15	15	41	16
	モニタリングポストNo.3	13	13	13	13	13	39	14
	モニタリングポストNo.4	16	15	15	16	16	41	17

(注)伊方発電所付近に設置しているモニタリングポスト等について記載

○降雨の状況: 有・~~無~~

○伊方発電所の排気筒モニタ等にも異常なかった。

(参考)

- 環境放射線の測定値は、降雨等の気象要因や自然条件の変化等により変動するので、原子力規制庁の「平常時モニタリングについて(原子力災害対策指針補足参考資料)」に基づき、測定値を「平常の変動幅」と比較して評価しています。
「平常の変動幅」は、過去2年間(平成29、30年度)の測定値を統計処理した幅(平均値±標準偏差の3倍)としており、一般に、測定値が「平常の変動幅」の最大値以下であれば、問題のない測定値と判断されます。
※平成30年度に愛媛県の検出器を更新しており、上記「平常の変動幅」の最大値は検出器の更新後から令和元年9月30日までの測定値をもとに設定。
- 環境放射線は線量(グレイ)で表されますが、一般的に、これに0.8を乗じて、人の被ばくの程度を表す線量(シーベルト)に換算しています。
例えば、線量率約20ナノグレイ/時の地点では、1年間に約0.14ミリシーベルト(ミリはナノの100万倍を表す)の自然放射線を受けることとなりますが、これは、胃のX線検診を1回受けた場合の4分の1程度の量です。

(放射線量の例)

